


Należy na etapie przedwykonawczym potwierdzić w trakcie tyczenia pomiar niwelacyjny powierzchni terenu, na jego podstawie dokonać korekty wyliczeń wartości wysokości projektowanych studni.

KOUZIE Z PRZEWODEM WODY WRYSOWANO PRZY ZAŁOŻENIU JEJ POKOŻENIA 1,5MP1, W PRZYPADKU POTWIERDZENIA KOUZIJ PRZEWODY WODY ZLECIĆ DO PRZEŁOŻENIA SŁUŻBOM HYDRO-LEW

PRZEJŚCIA POD DROGAMI MET.PRZEWERTU/PRZEJSKU STEROWANEGO R.PRZEWODOWE POLIMEROBETON PRZEOISK.LUB ZAMIENNIE KAMIONKA

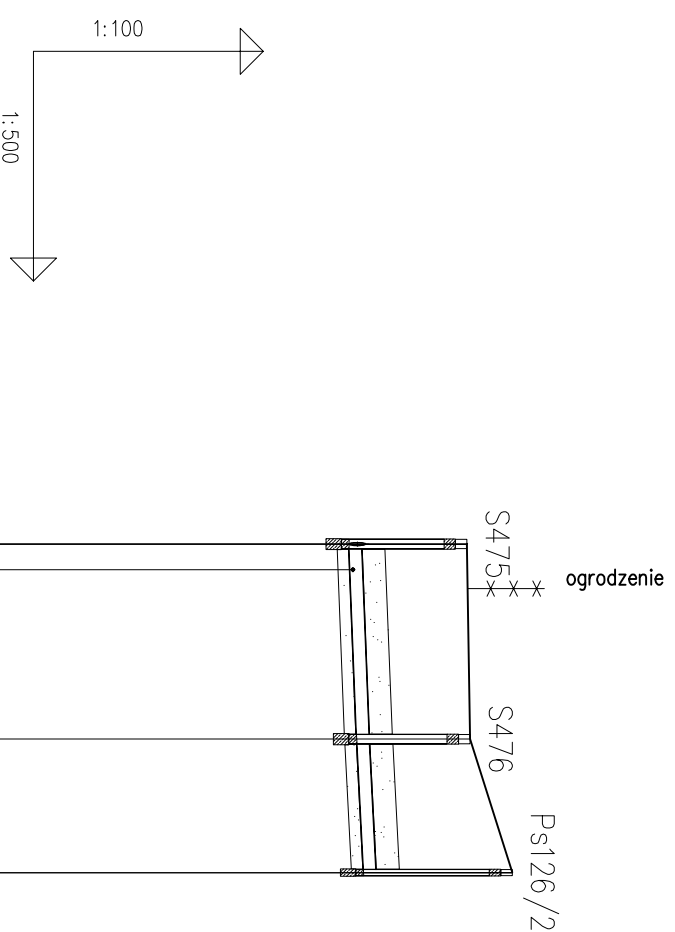


POZIOM PORÓWNAWCZY	135.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	145.66
RZĘDNA DNA KANAŁU	144.12
RZĘDNA DNA WYKOPU	143.97
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.54
PODSYPKA	0.15
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.78% / 12.74m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	160PVC SN8 L=21.46m
KĄTY POZIOME	0.0°
KĄTY PIONOWE	0.45°
WYKOPY	wykop o śc.pionowych s=0,90m
ODLEGIŁOŚCI	0.00

studnia Dn600
kan. san., Rz.d.=144.13
wod. dosytowy Ø40

studnia Dn600

studnia Dn400

S475	0	12.74	S476	Ps126/2
	12.74	8.72		
		21.46		

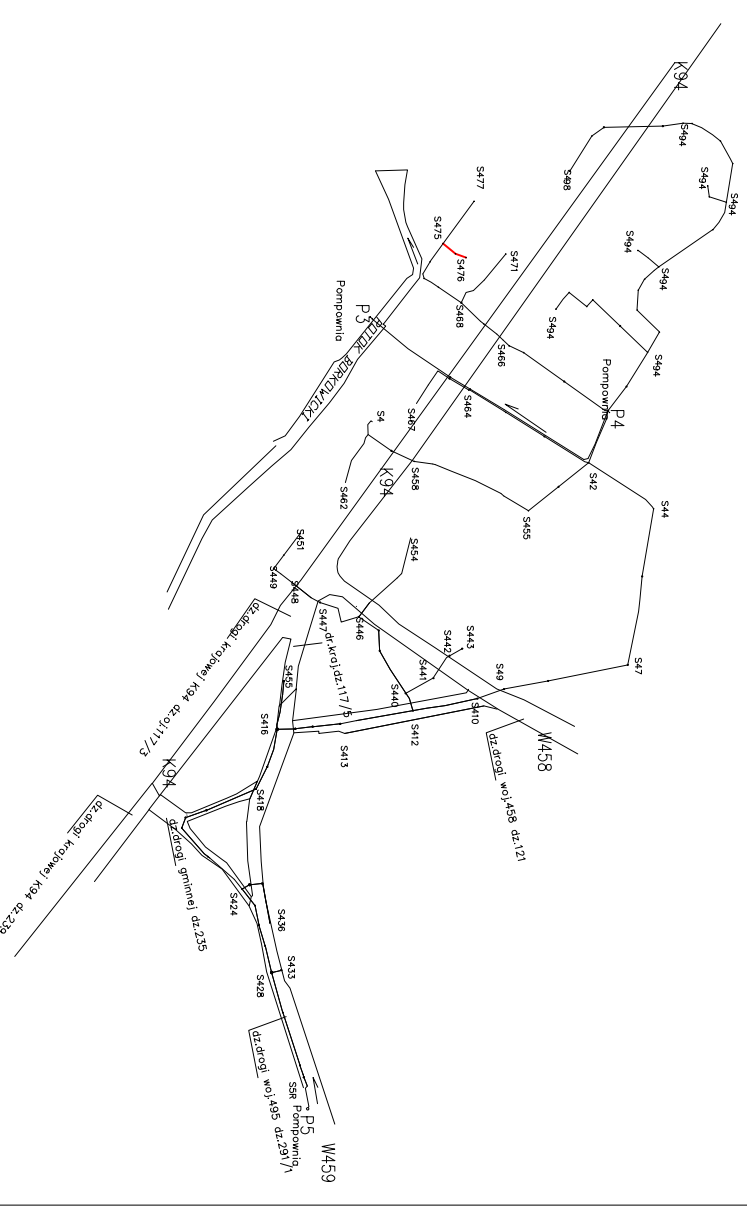

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKOPÓW USTALIĆ LOKALIZACJĘ PRZEWODÓW KOUZIJANYCH, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI BRANŻOWYM I OBOW.PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zakład Usług Instalacyjnych MINISTAL Brzeg		Marta Sudak	
PRACOWNIK:	49-300 Brzeg, ul. Poznańska 22	tel. (77) 416 40 78; 606-45-54-73 maudak@op.pl	
KONTAKT:			
INWESTOR:	Gmina Lewin Brzeski	Urząd Miejski Lewin Brzeski	
	ul.Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski		
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA MIEJSCOWOSCI SKOROGOSZCZ I CHRÓŚCINA		
PROFIL kanalizacji sanitarnej grawit.odcinek S466-Ps126/2	BRANŻA sanitarna		
SKOROGOSZCZ ul.Zamkowa	etap: PBW		
	data: 0.2015		
	sprawd: 1.00/500		
Projektował	Imię i nazwisko	opr. proj:	Podpis:
Projektował	mgr inż. Marek Starczyk		
Opracował	mgr inż. Marta Sudak		
Sprawił	mgr inż. Leszek Preisnor		
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMAGANE W NATUREZIE ZASTRZEŻA SIĘ PRAWO NIETĘCZONOŚCI Z STANEM FAKTYCZNYM WYKAWIĄCZÓW Z BRĄKOW DOMARÓW GEOCZYNYCH W PRZYPADKACH WĄTPLIWYCH NALEŻY SIĘ SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPLOWANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE			
NR PROSIJKU S/P4/p21			