


POZIOM PORÓWNAWCZY	130.00 m n.p.m.	studnia $\varnothing 1200$, Rz.d.=142.76
RZĘDNA TERENU ISTN.	144.20	studnia $\varnothing 1200$, Rz.d.=143.17
RZĘDNA DNA KANAKU	142.89	
RZĘDNA DNA WYKOPU	142.89	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKU	1.31	
PODSYPKA	0.00	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.15	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	5%	5.60m
KĄTY POZIOME	250PVC	
KĄTY PIONOWE	SN8	
WYKOPY	wykop o śc. pionowych s=0,95m	
ODLEGŁOŚCI	0.00	5.60
	S23	S23A

schemat zlewni P2

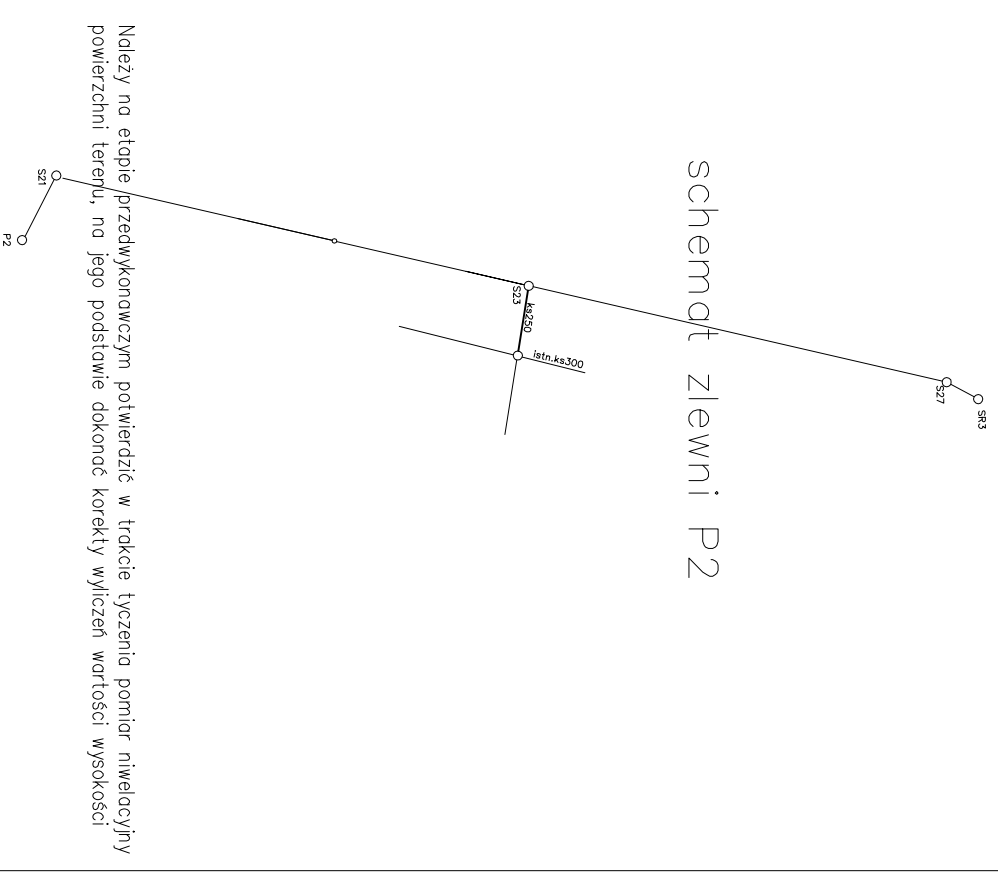

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKOPÓW USTALIĆ LOKALIZACJĘ PRZEWODÓW KOLIZYJNYCH, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI BRANŻOWYMI, PZUD I OBOW. PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zakład Usług Instalacyjnych MINISTAL Brzeg
Marta Suddak

49-300 Brzeg, ul. Poznańska 22
KONTAKT: tel. (77)416 40 78; 606-45-54-73 msuddak@op.pl

Gmina Lewin Brzeski
Urząd Miejski Lewin Brzeski
ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA MIEJSCOWOŚCI SKOROGOSZCZ I CHRÓŚCINA

PROFIL kanalizacji sanitarnej odcinek S23-S23A
Skorogoszcz dz.137/2

BRANZA	sanitarna
etap:	PBW
data:	10.2015
skala:	1:100/250

Imię i nazwisko	upr. prof:	Podpis:
mgr inż. Marek Starczyk		
mgr inż. Marta Suddak		
mgr inż. Leszek Preisnar		

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMAGANE NALEŻY SPRAWDZIĆ W MIASTACH
ZASTRZEŻENIE: NIE MA PRAWA NIEZGODNOŚCI Z STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCÓW I BRANŻÓW
DOMKÓW GEODEZYJNYCH W PRZEPISACH WĄTPLIWYCH NALEŻY SIĘ SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, KOPLOWANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE

NR RYSUNKU
S/P2/p2