
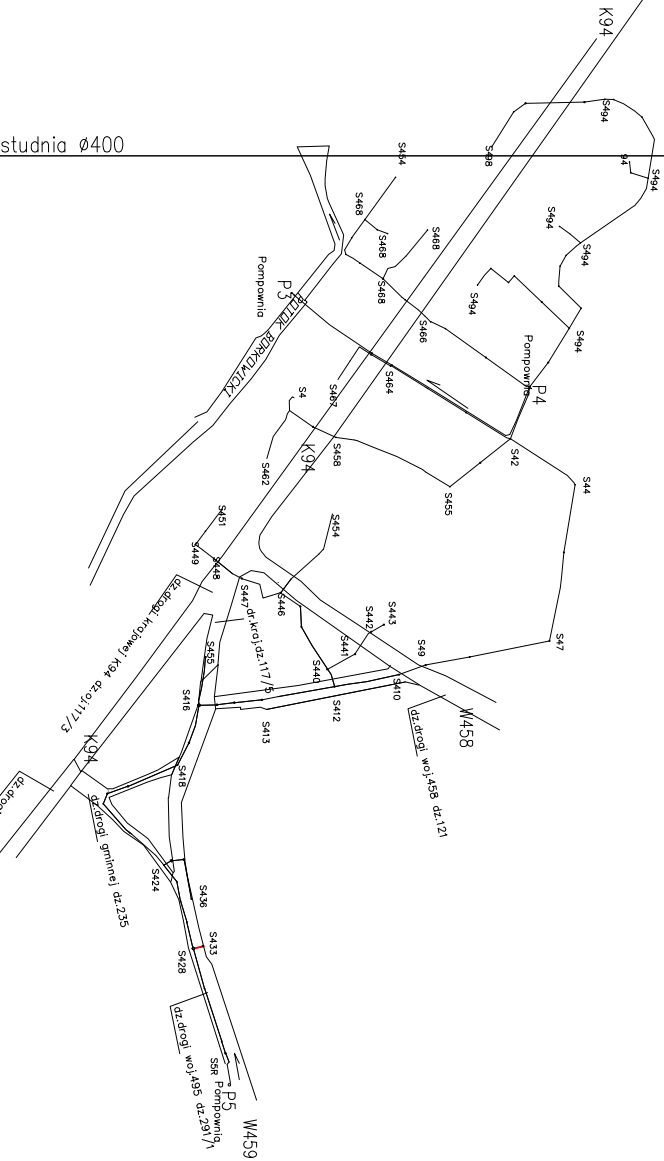


POZIOM PORÓWNAWCZY	135.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	148.30
RZĘDNA DNA KANAŁU	146.80
RZĘDNA DNA WYKOPU	146.80
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.50
PODSYPKA	0.00
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Dn200 PRC lub kamionka
KĄTY POZIOME	0.0°
KĄTY PIONOWE	0.29°
WYKOPY	PRZEWERT
ODLEGŁOŚCI	0.00, 1.60, 9.03, 9.03, 12.73, 13.16, 22.19, 9.57, 31.76

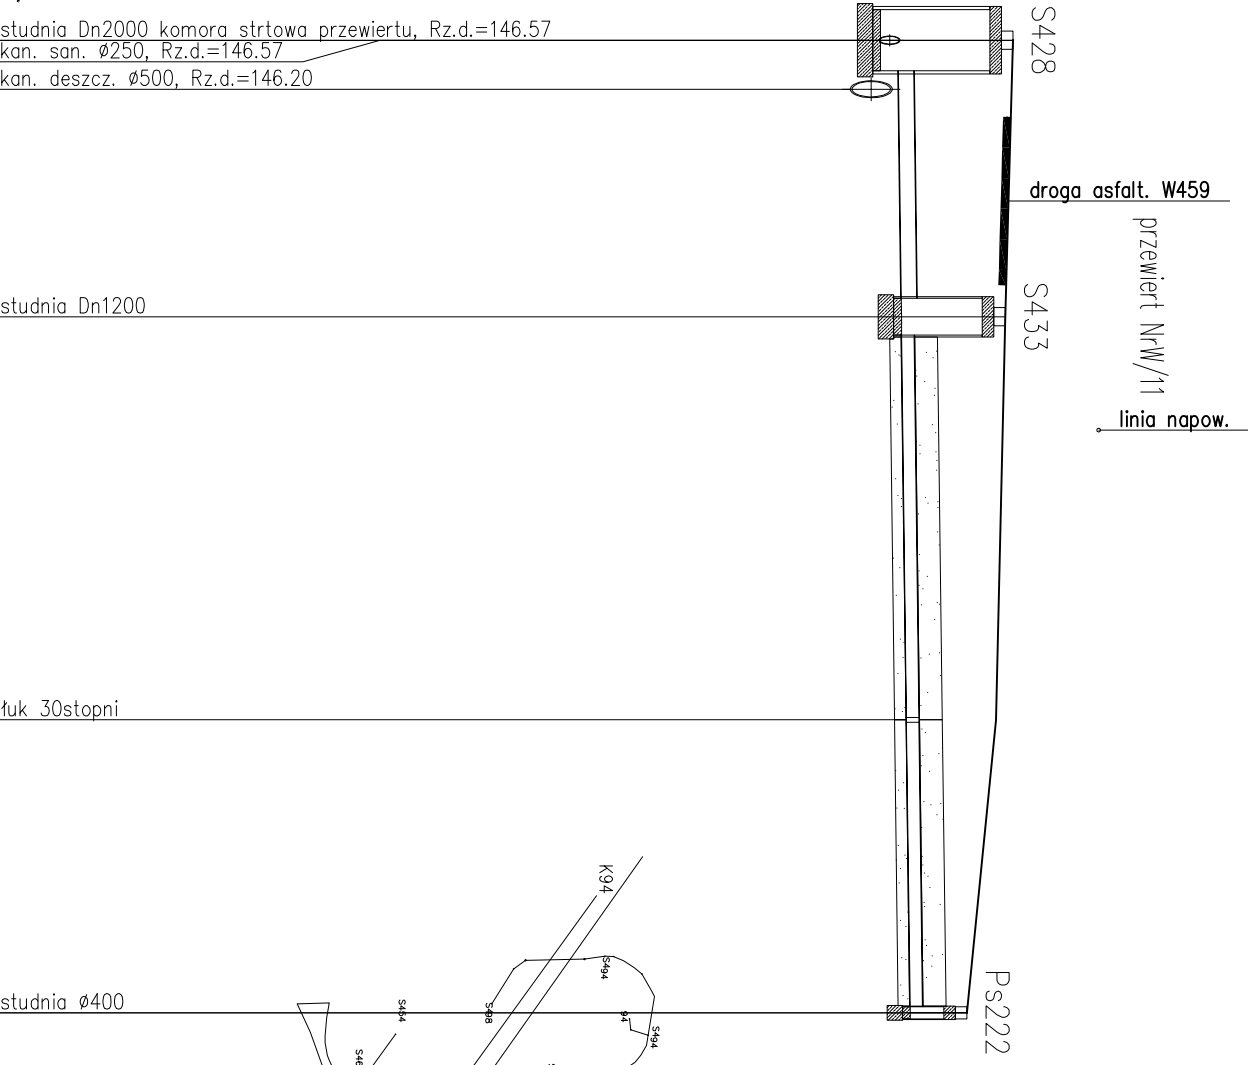

KOLIZJE Z PRZEWODEM WODY WRYSOWANO PRZY ZAŁOŻENIU JEJ POŁOŻENIA 1,5MPT. W PRZYPADKU POTWIERDZENIA KOLIZJI PRZEWODY WODY ZLEGIĆ DO PRZEŁOŻENIA SZUZBOM HYDRO-LEW

PRZEJŚCIA POD DROGAMI MET.PRZEWERTU/PRZEJŚCISKU STEROWANEGO R.PRZEWODOWE POLIMEROBETON PRZECISK.LUB ZAMIENNIE KAMIONKA

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKOPÓW USTABIĆ LOKALIZACJĘ PRZEWODÓW KOLEJNYCH, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI BRANŻOWYMI, PZUD I OBOW.PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zakład Usług Instalacyjnych MINISTAL Brzeg Marta Sudak	
PRACOWNIK:	49-300 Brzeg, ul. Poznańska 22
KONTAKT:	tel. (77) 416 40 78; 606-45-54-73 msuda@op.pl
INWESTOR:	Gmina Lewin Brzeski Urząd Miejski Lewin Brzeski ul.Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA MIEJSCOWOŚCI SKOROSZCZ I CHRÓŚCINA
BRANŻA sanitarna	
PROFIL kanalizacji sanitarnej grwłtks S428-S433	
CHRÓŚCINA – projekt kanalizacji sanitarnej	
w posie drogi wojewódzkiej 459 dz.291/1 i 291/2	
Projektował	Imię i nazwisko
Projektował	mgr inż. Marek Starczyk
Opracował	mgr inż. Marta Sudak
Sprawił	mgr inż. Leszek Peisnor
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMAGANIE W NATURE ZASTĘŻCĄ SIĘ PRAWO NIEZGODNOŚCI Z STANEM FAKTYCZNYM WYKAZAJĄCYCH Z BRĄKOW DOMAŁOW GŁOZETANYCH W PRZYPADKACH WĄTPLIWYCH NALEŻY SIĘ SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM PRAMA AUTORSKIE ZASZCZEGÓLNE KOPROWANIE BEZ ZABUDY BRANŻARIANTA ZABRONIONE	
NR PROJEKTU S/P4/Pm/7	
1:100/250	