



Należy na etapie przedwykonawczym potwierdzić w trakcie lączenia pomiar niwelacyjny powierzchni terenu, na jego podstawie dokonać korekty wyliczeń wartości wysokości projektowanych studni.

KOLIZJE Z PRZEWODEM WODY WRYSONAWO PRZY ZAKOZENIU JEJ POKOZENIA 1,5MP1, W PRZYPADKU POTWIERDZENIA KOLIZJI PRZEWODY WODY ZLEGIĆ DO PRZEŁOZENIA SŁUŻBOM HYDRO-LEW

PRZEJSCIA POD DROGAMI MET.PRZEWERTU/PRZESKUSU STEROWANEGO R.PRZEWODOWE POLIMEROBETON PRZESISK.LUB ZAMIENNIE KAMIONKA

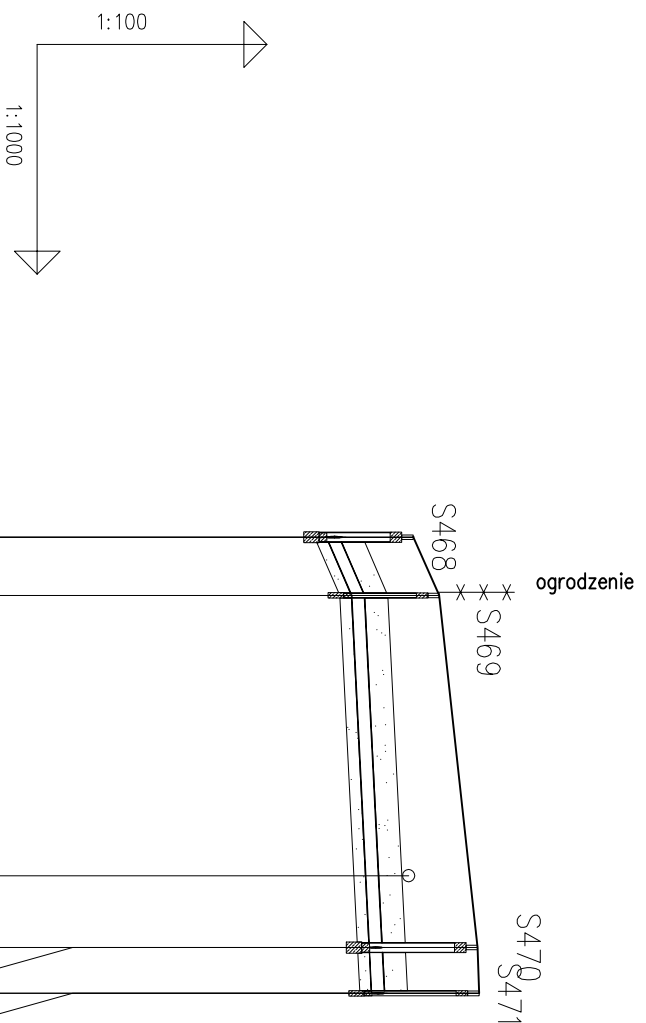

POZIOM PORÓWNAWCZY	135.00 m n.p.m.	studnia Dn1200 kan. san., Rz.d.=143.78	studnia Dn600	studnia Dn1200 kan. san. Ps124/3, Rz.d.=144.34	studnia Dn600 kan. san. Ps126/2, Rz.d.=144.37
RZĘDNA TERENU ISTN.	144.91	144.25	145.25	145.75	145.77
RZĘDNA DNA KANAŁU	143.78	144.11	144.29	144.34	144.37
RZĘDNA DNA WYKOPU	143.63	143.96	144.19	144.19	144.22
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.13	1.14	1.41	1.40	1.40
PODSYPKA	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
SPADKI, DŁUGOŚCI	4.340.5%	7.60	46.00m	0.5	0.5
ŚREDNICA, MATERIAŁ	160PVC	SN8	L=59.58m		
KĄTY POZIOME	45.0°	45.0°	0.0°	0.0°	0.0°
KĄTY PIONOWE	2.5°	-2.20°			
WYKOPY		wykop o śc.pionowych s=0,90m			
ODLEGŁOŚCI	0.00	7.60	46.00	44.21	53.60
	S468	S469		S470	S471

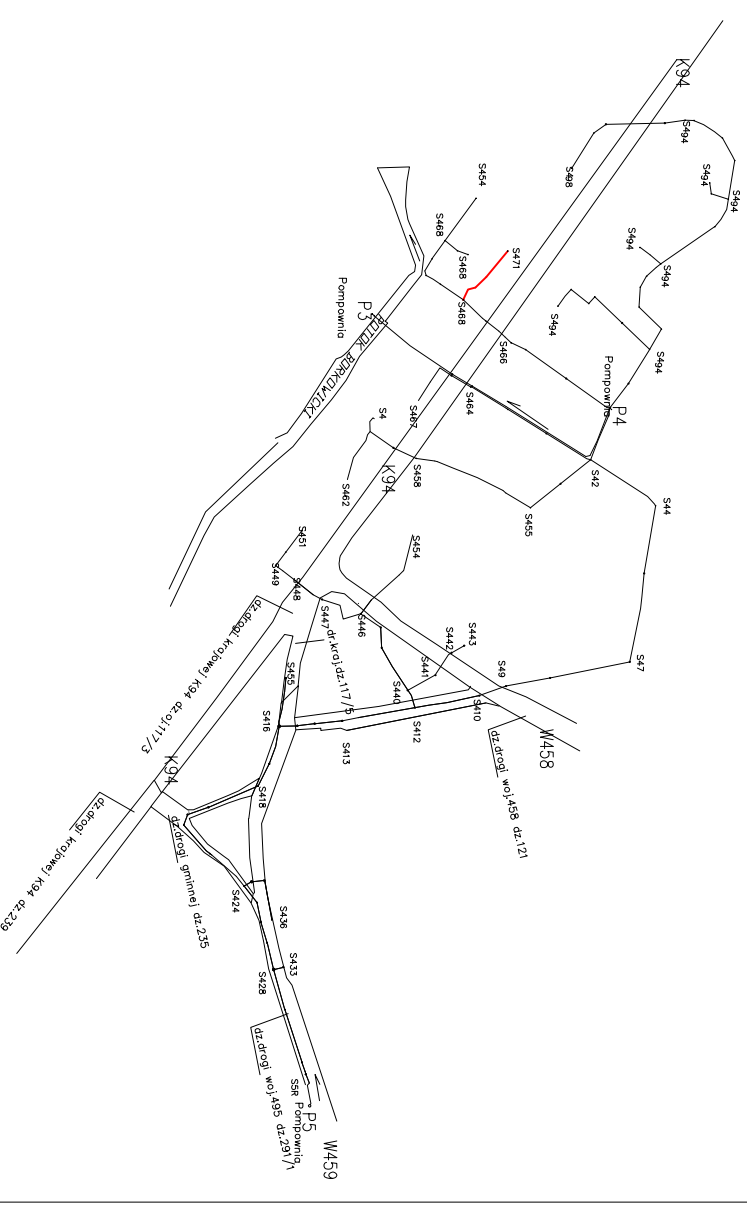

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKOPÓW USTALIĆ LOKALIZACJE PRZEWODÓW KOLIZYJNYCH, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI BRANŻOWYMI, PZUD I OBOW.PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zakład Usług Instalacyjnych MINISTAL Brzeg Marta Sudać	
PRACOWNIK:	49-300 Brzeg, ul. Poznańska 22
KONTAKT:	tel. (77)416 40 78; 606-45-54-73 maudak@op.pl
INWESTOR:	Gmina Lewin Brzeski Urząd Miejski Lewin Brzeski ul.Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA MIEJSCOWOSCI SKOROGOSZCZ I CHRÓSCINA
BRANŻA	sanitarna
PROFIL kanalizacji sanitarnej	SKOROGOSZCZ DZ. 125
etap:	PBW
data:	0.2015
skala:	1:100/1000
Projektował	imię i nazwisko
Projektował	mgr inż. Marek Starczyk
Opracował	mgr inż. Marta Sudać
Sprawił	mgr inż. Leszek Prejsnor
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMAGANE W NATURE ZASTRZEŻENIA SIĘ PRAWO NIETĘŻONOŚCI Z STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCÓW Z BRAKÓW DOWARÓW GEODEZYJNYCH W PRZYPADKACH WĄTPLIWYCH NALEŻY SIĘ SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM	NR PROJEKTU
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE. KOPLOWANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE	S/P4/P22