
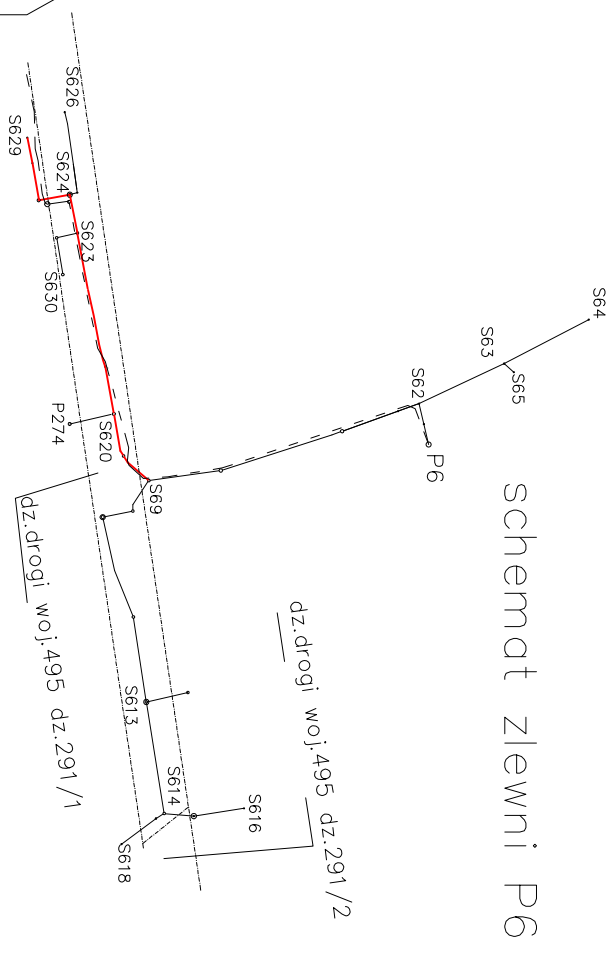


Należy na etapie przedwykonawczym potwierdzić w trakcie tyczenia pomiar niwelacyjny powierzchnię terenu, na jego podstawie dokonać korekty wyliczeń wartości wysokości projektowanych studni.

teren dz.drogi wojewódzkiej 495 dz.291/1

przewiert NrW/20

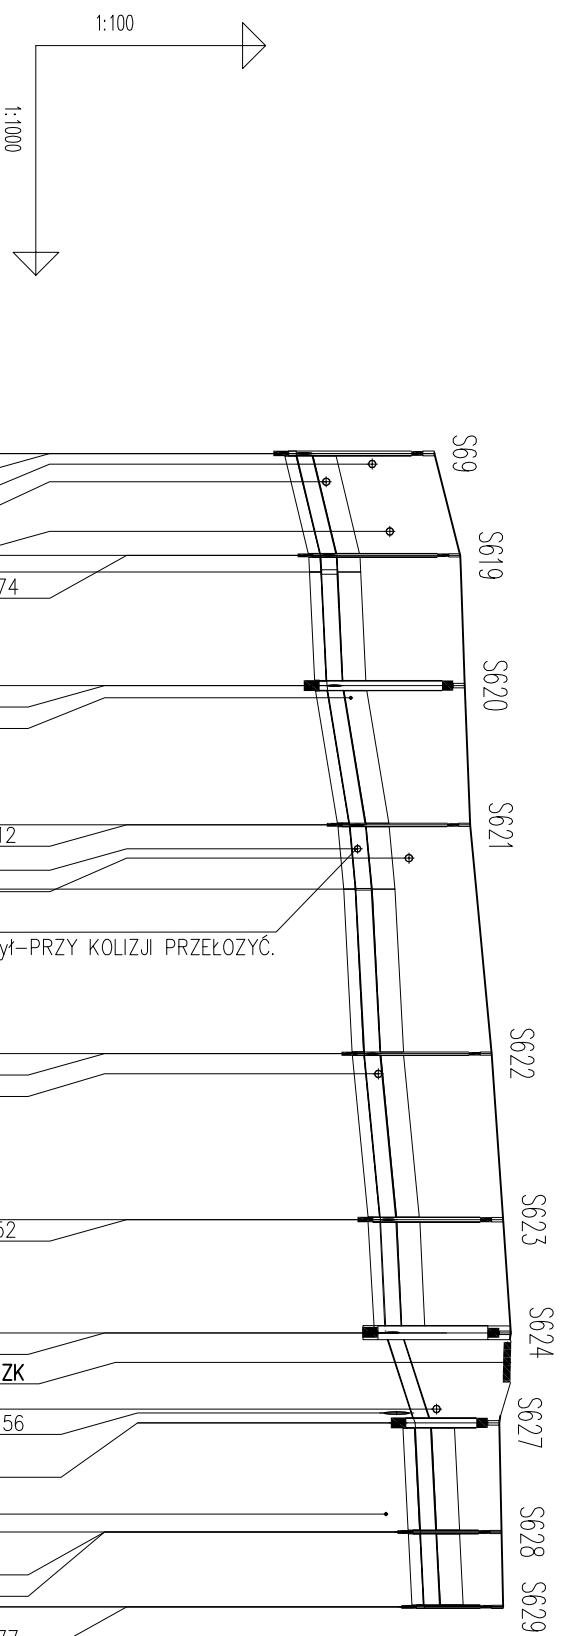

POZIOM PORÓWNAWCZY		138,00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.		148.20	148.24
RZĘDNA DNA KANAKLU		146.40	146.43
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKLU		1.80	1.81
PODSYPKA		0.15	0.15
SPADKI, DŁUGOŚCI		24‰ / 13.0	4.7‰ / 15.0
ŚREDNICA, MATERIAŁ		200 PVC L=127.0m	
KĄTY POZIOME		49.0°	0.0°
KĄTY PIONOWE		1.4°	-1.09°
WYKOPY		wykop o śc.pionowych s=0,9m	
ODLEGŁOŚCI		0.0	13.0
HEKTOMETRY		S69	S619
		0	619
		S620	S621
		620	621
		S622	S623
		78.0	81.0
		S624	S625
		115.0	150.0
		S626	S627
		119.0	125.0
		S628	S629
		139.0	141.0
		140	100
		S69	S619
		0	619
		S620	S621
		620	621
		S622	S623
		78.0	81.0
		S624	S625
		115.0	150.0
		S626	S627
		119.0	125.0
		S628	S629
		139.0	141.0
		140	100

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKOPÓW USTALIĆ LOKALIZACJĘ PRZEWODÓW KOLIZYJNYCH, POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z UZGODNIENIAMI BRANŻOWYMI, PZUO I OBOWIĄZUJĄCYMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

KOLIZJE Z PRZEWODEM WODY WRYSONAWO PRZY ZAKAŻENIU JEJ POKOŻENIA 1,5MPt. W PRZYPADKU POTWIERDZENIA KOLIZJI PRZEWODY WODY ZLECIĆ DO PRZEŁOŻENIA SŁUŻBOM HYDRO-LEW

PRZEJŚCIA POD DERRGAMI MET.PRZEWIERTU/PRZECISKU STEROWANEGO R.PRZEWODOWE POLIMEROBETON PRZECISK.LUB ZAMIENNE

Zakład Usług Instalacyjnych MINSTAL Brzeg Marta Suddak		PRACOWNIA: 49-300 Brzeg, ul. Poznańska 22	
KONTAKT:		tel. (77)416 40 78; 606-45-54-73 msuddak@op.pl	
INWESTOR: Gmina Lewin Brzeski Urząd Miejski Lewin Brzeski ul.Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski			
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA MIEJSCOWOŚCI SKOROGOSZCZ I CHRÓŚCINA			
PROFIL kanalizacji sanitarnej odcinek S69-S629 PRZEWIERT W/20 CHRÓŚCINA – projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej 495 dz.291/1 i 291/2		BRANŻA sanitarna	
Projektował		mgr inż. Marek Starczyk	
Opracował		mgr inż. Marta Suddak	
Sprawdził		mgr inż. Leszek Preisnar	
Podpis:		1:100/1000	
Skala:		S/P6/P2	
nr rysunku		S/P6/P2	

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYŚTNE WYMAGANE SPRAWDZIĆ W NATURZE
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO NIEZGODNOŚCI Z STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCZYCH ZBRAKÓW
DOMARÓW GEODEZYJNYCH W PRZYPADKACH WATPIWYCH NALEŻY SIĘ SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
BRAMA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE. KORBOWANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE