

PROFIL kanalizacji deszczowej odcinek WYLOT NR2


mgr inż. Marta Sudak

NR RYSUNKU

6B

DROGA KRAJOWA DZ.117/5

DZ.GMINNA DZ.123/1

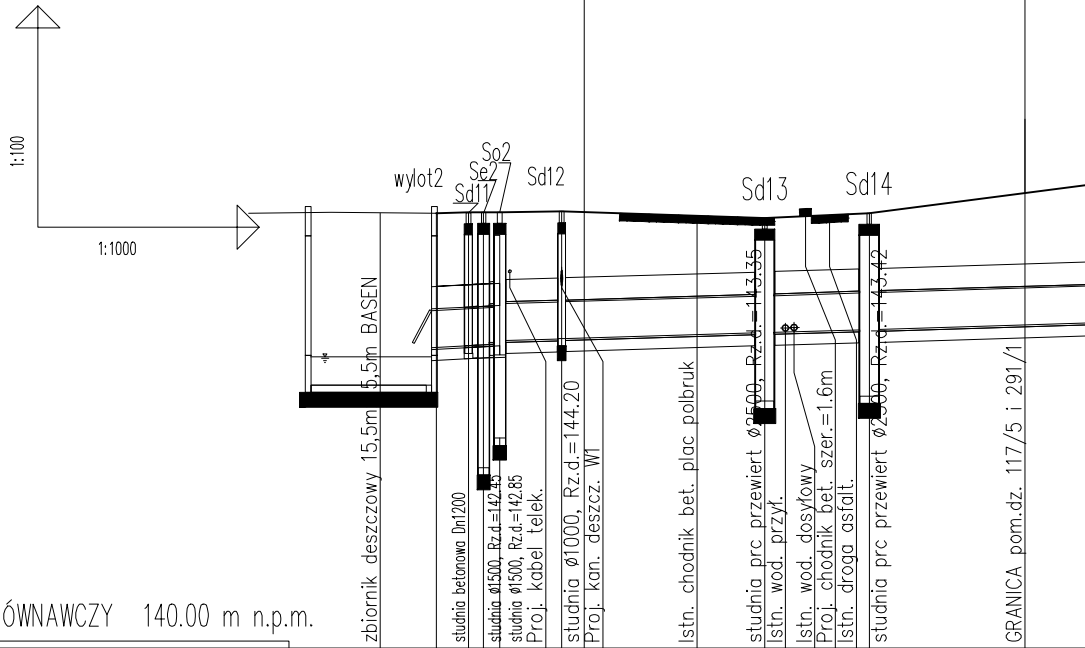

POZIOM PORÓWNAWCZY 140.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	145.90	145.91	145.91	145.91	145.91	145.91	145.91	145.90
RZĘDNA DNA KANAŁU	144.08	144.10	144.12	144.14	144.17	144.20	144.22	144.38
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.82	1.81	1.79	1.77	1.74	1.72		
PODSYPKA	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15			
SPADKI, DŁUGOŚCI		3‰						
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PP korogowana SN 8 Dn500					Dn500 PRC	
KĄTY POZIOME	0.0°	30.0°	0.0°	0.0°	-40.0°		93.0°	
KĄTY PIONOWE	0.29°	0.23°	-0.23°	-0.11°	0.00°		0.00°	0.00°
WYKOP -szerokość		ściany pionowe s=1,3m					przewiert PRC	
ODLEGŁOŚCI	0.0	4.0	6.0	9.0	10.0	17.0	35.0	44.0
					8.0		27.0	47.0
								48.0
								50.0
								59.0
HEKTOMETRY								
		wybot2	Sd11	Sd12				Sd13
			So2					Sd14

