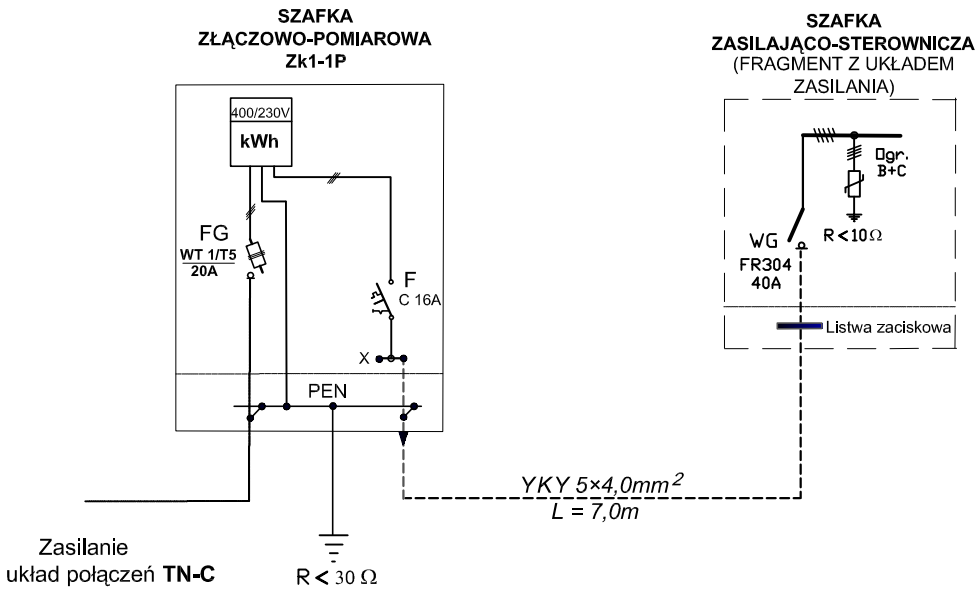

Układ połączeń TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne odłączenie napięcia

Pi = Ps = 6,0 kW
Is = 9,2 A

Uwaga!
Projekt przyłącza kablowego wraz z zestawem złączowo-pomiarowym stanowi odrębne opracowanie

Zakład Usług Instalacyjnych MINSTAL Brzeg
Marta Sudak
PRACOWNIA: 49–300 Brzeg, ul. Poznańska 22
KONTAKT: tel. (77)416 40 78; 606–45–54–73 msudak@op.pl

INWESTOR: Gmina Lewin Brzeski
Urząd Miejski Lewin Brzeski
ul.Rynek 1, 49–340 Lewin Brzeski

NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI DLA MIEJSCOWOSCI SKOROGOSZCZ I CHRÓŚCINA

NAZWA RYSUNKU:
Schemat ideowy zasilania elektrycznego Pompowni P–8 działka nr 172/2

BRANŻA: elektryczna
ETAP: PBW
DATA: 10.2015
SKALA:

Projektował	Imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował	technik W. Ryszard Sztorc	57/85/Op	

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO NIEZGODNOŚCI Z STANEM FAKTYCZNYM WYNIKAJĄCYCH Z BRAKÓW DOMIARÓW GEODEZYJNYCH.W PRZYPADKACH WĄTPLIWYCH NALEŻY SIĘ SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE

NR RYSUNKU: 8.1/E